



mV 1:50

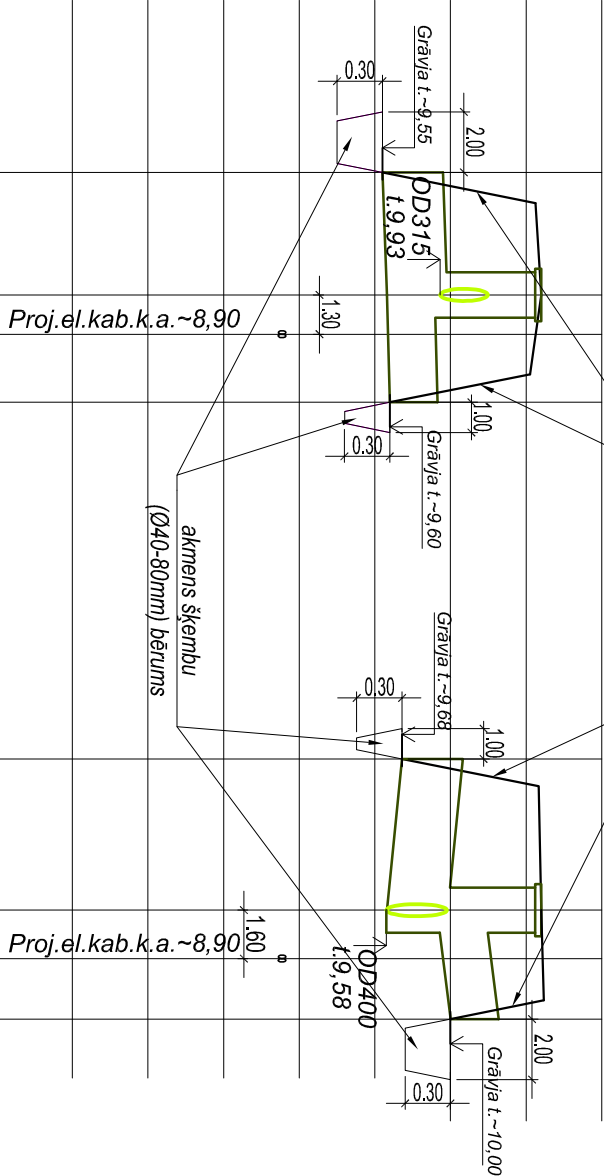


Projekt. zemes virsmas augstuma atzīmes	10,55	10,60	10,50	10,58	10,60	10,63
K2 caurules teknes augstuma atzīmes	9,55	9,58	9,60	9,68	9,58	9,93
Kanalizācijas K2 iebuves dziļums, m	1,00	1,02	0,90	0,90	1,02	0,67
Kritiums						
Attāļums, m		0,0074 4,05	0,0056 3,55		0,0200 5,00	0,0200 3,60
K2 Caurule	ØD400 PP SN8	ØD315 PP SN8			ØD400 PP SN8	ØD315 PP SN8
Pamatne		Blīvētā smiltis 0,15m			Blīvētā smiltis 0,15m	
Akas, mezgla numurs	K2-M2	K2-1	K2-M1	K2-M4	K2-1	K2-M3

DZELSBETONA SKATAKAS IZBŪVES
KONSTRUKTĪVAIS GRIEZUMS m1:40



1. Sablīvējuma pārbaude ap aku veicama būvuzrauga klātbūtnē.
2. Šķembu un salīdzinīgās viskārtas nestspējas un sablīvējuma deformācijas modelim ap aku jābūt identiskam pārējām ietves segumam un atbilstoši slodzes klasei.

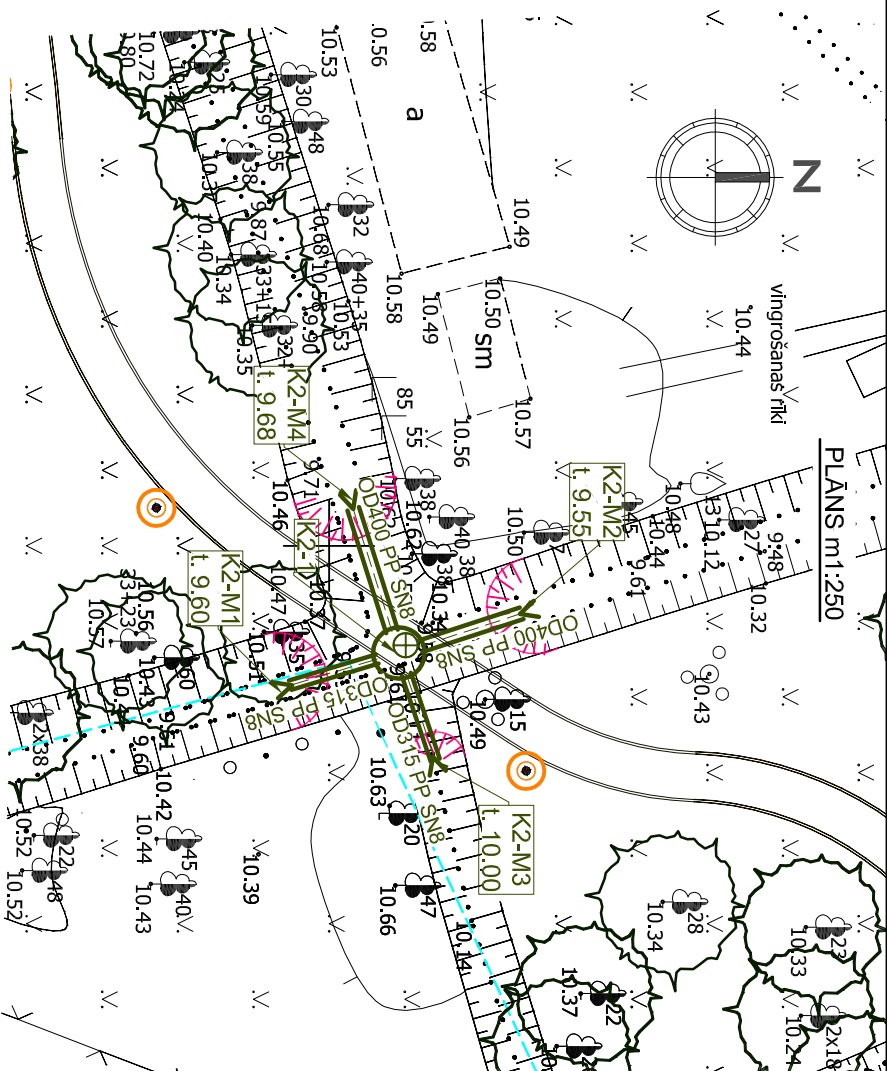

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
N.p.k.	Nosaukums	Mērvien.	Daudzums
1	Lietus kanalizācijas PP caurule OD400, SN8	.m	9
2	Lietus kanalizācijas PP caurule OD315, SN8	.m	7
3	Salliekamā dzelzsbetona skataka DN1500, ar ķēta līķu slodzei 12.5t.	.gab.	1
4	Bīlētū smīļu pamatne 15cm	.m³	1.4
5	Smīšu apbērums 30cm	.m³	7.1
6	Bīlētū šķembu (fr.0/40) pamatne zem akas 15cm	.m³	0.5
7	Šķembu apbērums (fr.0-16mm) min 200mm ap aku	.m³	0.5
8	Akmens šķembas (Ø240mm...80mm)	.m³	1.0
9	Velēnoņums	.m²	9.0

Objekta nosaukums :		Praudžu tīkšanās vieta Tārgalē	
Adrese:		"Tārgales parks" Tārgales pag., Ventspils nov. "Tārgales skola" Tārgales pag., Ventspils nov. "Dzintarkalni" Tārgales pag., Ventspils nov. Valsts vieglais autoceļš V1329 Pope- Elksīšene- Tārgale. kad.Nr.9866 026 0170	
Pasūtītājs:	Ventspils novada pašvaldība		
Rasējums:	Caurtekā	Mērogs	1:250
TS daļas vad.	V.Balode	09.04.2017	Stādīja BP
Izstrādāja	V. Balode	09.04.2017	Lapa TS-3
Faļa nos.	CreateDate	09.04.2017	Artīva Nr.
Caurtekā		2017.04.11, 15:46:17	
SaveDate			
			Lapas e-mail
			tālrunis +371 26540209 +371 29456513
			sfic@otroj8@gmail.com